

تنظیم دما

دامنه تغییر دما

Adjusting Range Of Temperature

*	1	2	3	4	5
6	12	16	20	24	28




دمای محیط را می توان با چرخاندن کلاهک ترموستات تنظیم نموده جدول زیر اعداد شاخص و دمای محیط را مشخص می کند

Technical parameter

- 1- Adjusting range of temperature 6~28°C
- 2- Dial adjusting mark 1~5
- 3- Prevention of frost-freeze: 6°C
- 4- Work -pressure: max.10kg
- 5- Difference of pressure: max.1kg
- 6- Lag of temperature: 2k

معیار و اندازه های فنی

- 1- تنظیم دامنه حرارت 6~28 درجه سانتیگراد
- 2- صفحه تنظیم علامت 1~5
- 3- جلوگیری از درست کار نکردن در اثر سرما : 6 درجه سانتیگراد
- 4- فشار کار : حداکثر 10 کیلوگرم
- 5- اختلاف فشار : حداکثر یک کیلوگرم
- 6- تاخیر درجه حرارت 2k

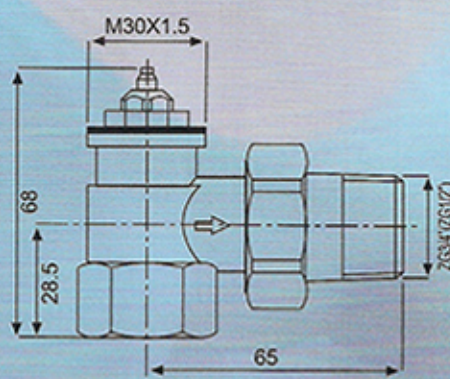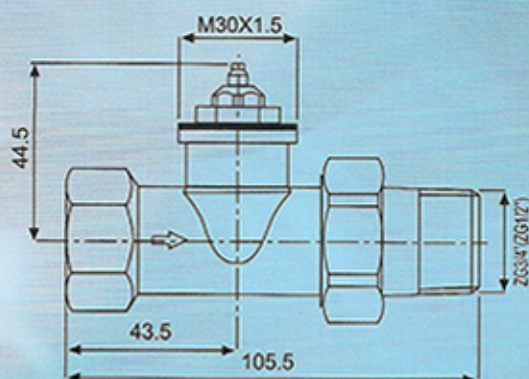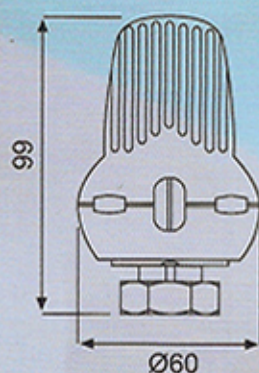

TAKBAN ENERGY CONTROL

TEL: +98 262 3820067, 3823018 FAX: +98 21 4098684

Website : www.takban.com Email : Info@takban.com